


DIP - 1	DIP - 2	Nachlaufzeit
off	off	0 sec
on	off	60 sec
off	on	120 sec
on	on	180 sec

**Zur Steuerung der Türluftschleieranlage
nur potentialfrei Kontakte verwenden**

- Ventilatorstufe 1 = Klemme 1
- Ventilatorstufe 2 = Klemme 2
- Ventilatorstufe 3 = Klemme 3
- Ventilatorstufe 4 = Klemme 4
- Ventilatorstufe 5 = Klemme 5
- El.-Heizung Stufe 1 = Klemme 6
- El.-Heizung Stufe 2 = Klemme 7
- El.-Heizung Stufe 3 = Klemme 8
- Magnetventil EIN = Klemme 9
- Auto TK = Klemme 10
- GND = Klemme 11

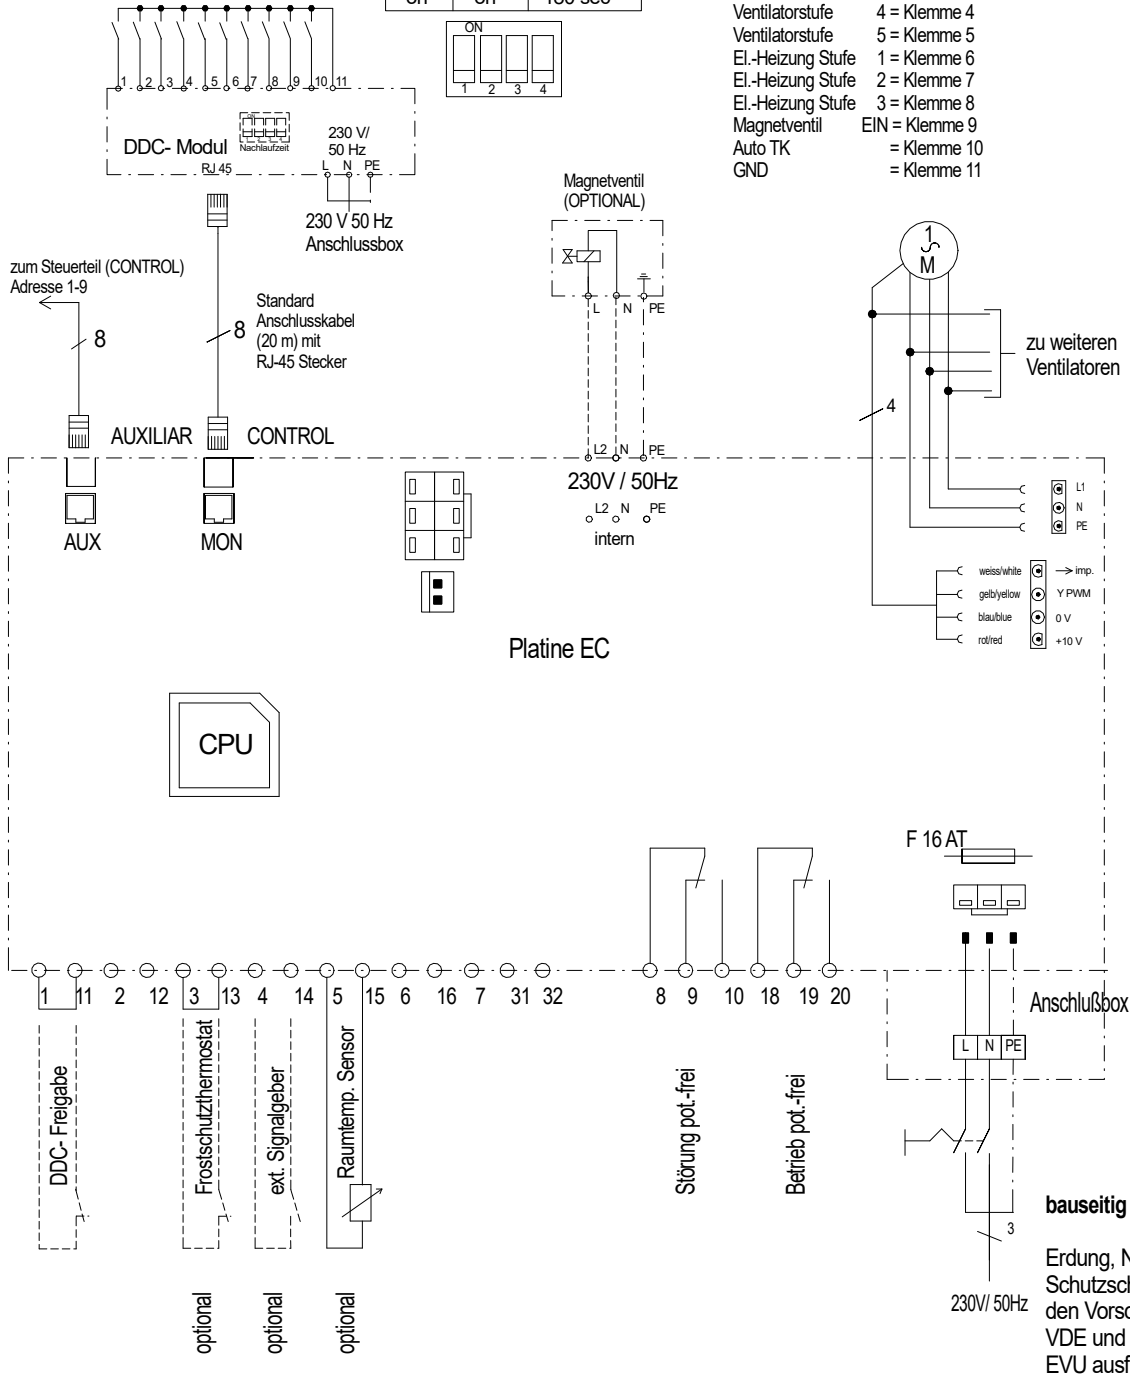

Technische Änderungen vorbehalten

gezeichnet/signet	Name	Datum						
mli		28.01.2020						
			Werkstoff			Maßstab		
			Pos.	von	Gruppe	Teile		
			Kundenzeichnung Nr.:			Erstelldatum		
			Benennung Name GTC I 191212 EC DDC 200227					Blatt
			Kunde					1 von 1