

Auslegung basiert auf:

empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur t_{LE} = +20 °C
Ausblasttemperatur t_{LA} = +33 °C
Ausblashöhe = bis 2.80 m

SILENCIO EC				L 1	L 1,5	L 2	L 2,5
Luftmenge max:		m³/h		1760	2640	4400	5280
Heizleistung	nenn ¹	PWW 60 / 40 °C	kW	7,6	11,65	18,83	23,12
Durchflussmenge		PWW 60 / 40 °C	m³/h	0,37	0,55	0,74	0,92
Wasserwiderstände		PWW 60 / 40 °C	kPa	5,4	4,6	9,0	2,3
Anschlüsse Nennweite	Innengewinde	Zoll		2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"	2 x 1 1/4"
	Vorlauf/Rücklauf	DN		32	32	32	32
EC-Ventilatoren	Spannung	V		230 / 1 / N / PE			
	Frequenz	Hz		50			
	Stromaufnahme max.	A		1,2	1,5	1,9	2,3
	Motorleistung max.	kW		0,25	0,30	0,40	0,50
Schalldruckpegel ²	Größte Einstellung	dB (A)		48	49	50	51
Maße nach Zeichnung	Gerätelänge (A)	mm		1000	1500	2000	2500
	Gerätehöhe	mm		300	300	300	300
	Gerätetiefe ³	mm		700 / 900	700 / 900	700 / 900	700 / 900
Gewicht	Silencio EC	kg		60	80	100	120
	Silencio Kassette EC	kg		75	110	130	150

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben), Ausblasttemperaturregelung empfohlen.

2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand.


3. Maß ändert sich bei Silencio Kassette EC von 700 auf 900 mm.

DX-Wärmetauscher für den Betrieb mit Wärmepumpen auf Anfrage.

Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhältnis.

Freihängend


UNTERANSICHT

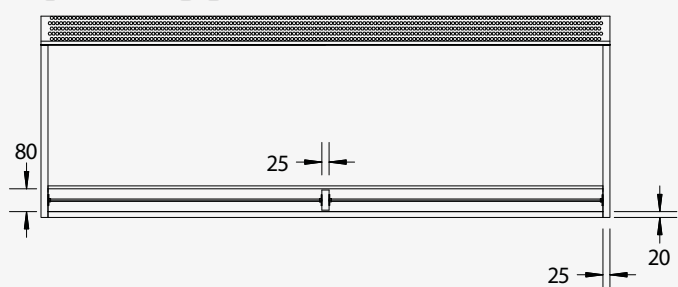



VORDERANSICHT



DRAUFSICHT

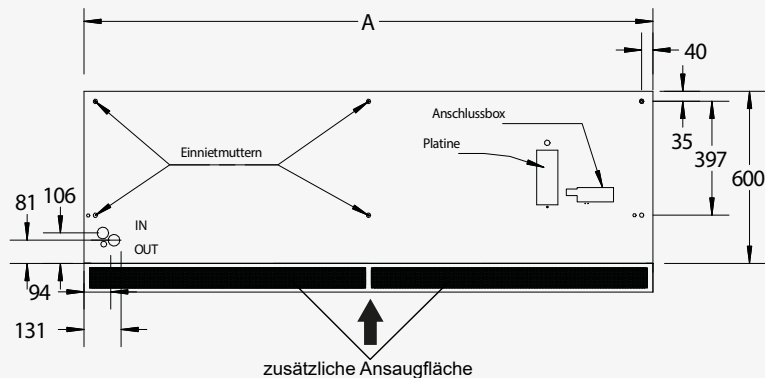

SEITENANSICHT

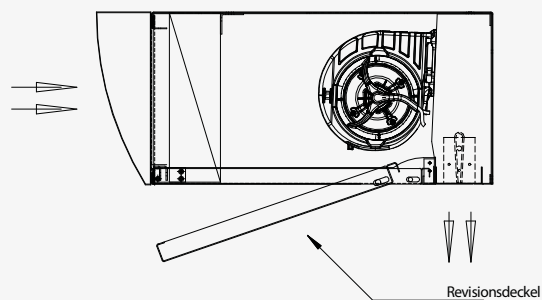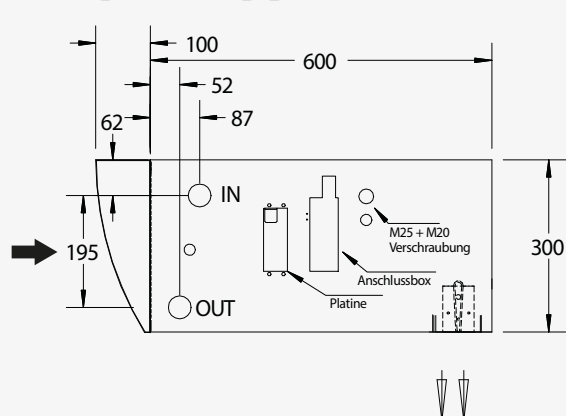


A = VARIABLE GERÄTELÄNGE

* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


Anschlussfertige freihängende Türluftschleieranlage zur Sichtmontage direkt über der Tür.
Umluftansaugung erfolgt stirnseitig von der Raumseite.

Kassette


VORDERANSICHT

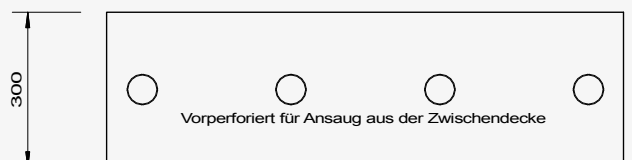


DRAUFSICHT

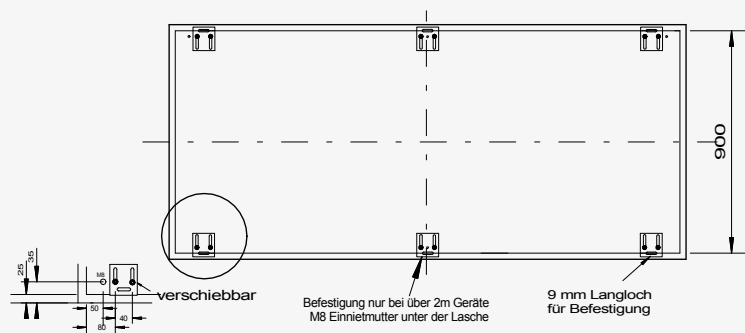

UNTERANSICHT

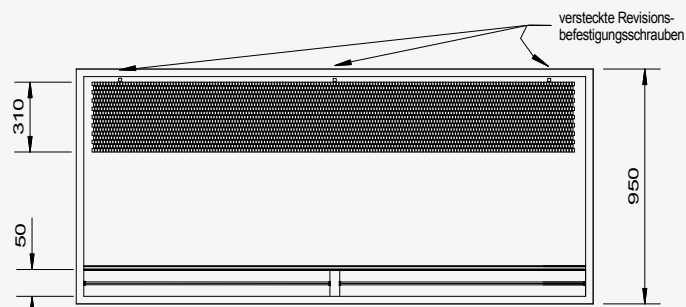

SEITENANSICHT

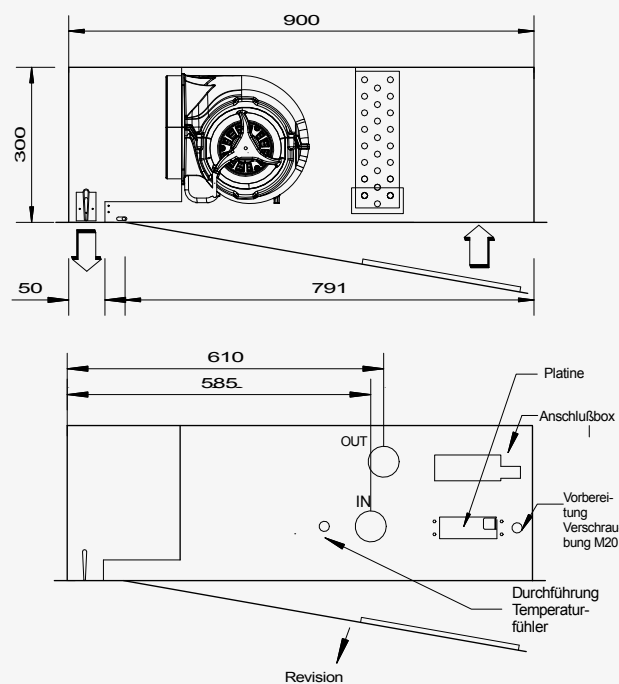

A = VARIABLE GERÄTELÄNGE

* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Anschlussfertige Türluftschleieranlage mit unterseitige Ansaugung für deckenbündige Montage. Umluftansaugung erfolgt unterseitig von der Raumseite. Frei zugängliche Revisionsöffnung.